

## ヒートポンプ式給湯室外機音（機側 1m h=1.2m）


ヒートポンプ式給湯室外機（インバーター制御）の風呂給湯時及び停止時（暗騒音）の騒音レベルを紹介する。

設置地域は住宅地であり、21時の等価騒音レベルは37 d Bであるが、深夜・早朝では30 d B前後（L95）になると思われる。設置場所に応じた静音化が必要である。


天候：曇り 気温：20℃ 湿度：71% 風向風速：無風

単位：dBA


	L5	L50	L95	Leq
暗騒音	40	33	31	37.4
給湯音	58	56	50	55.7

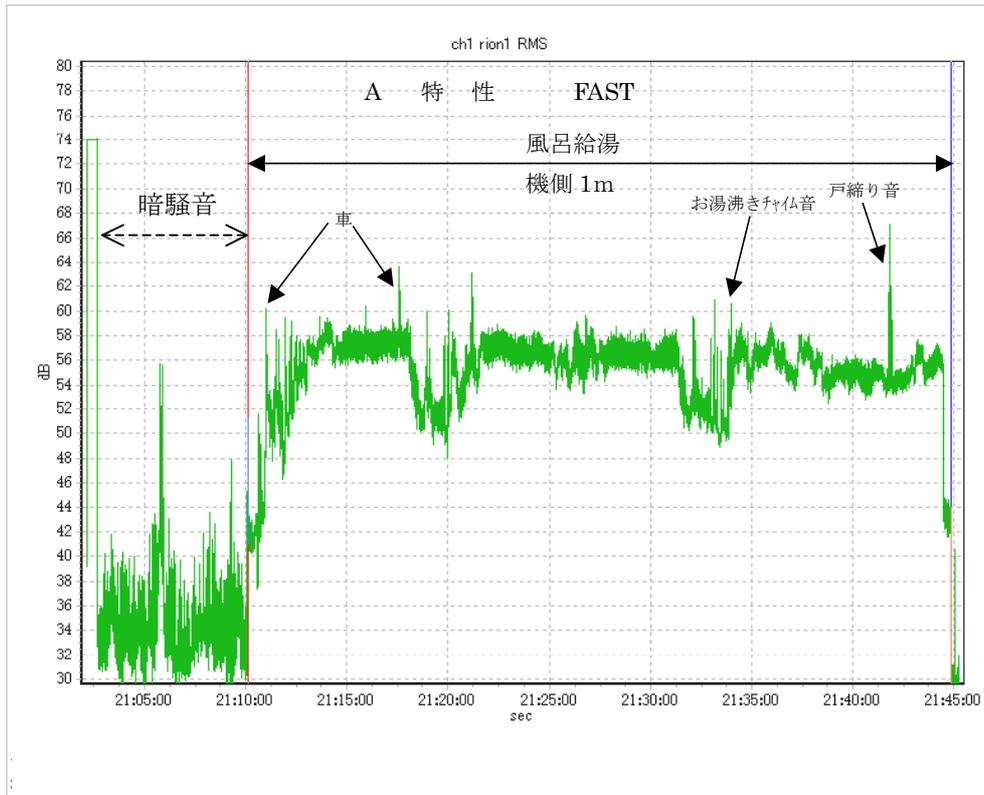

周波数分析結果

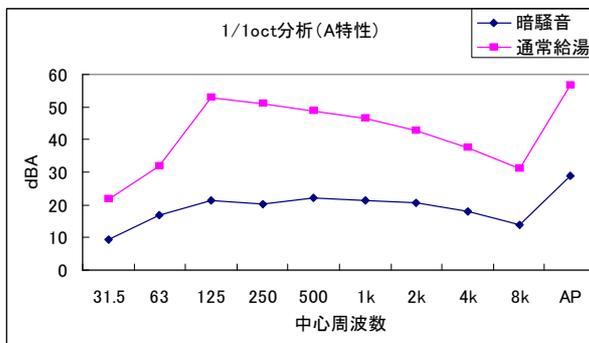

略図

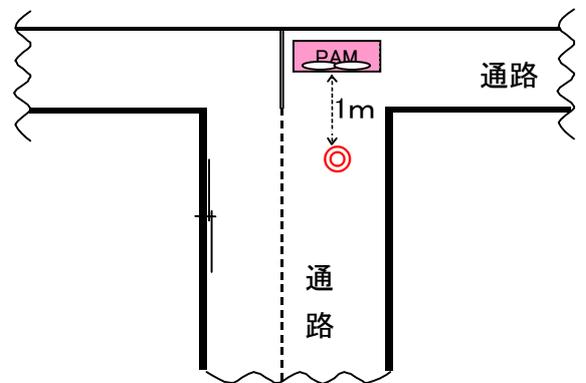

◎：測定地点